

分析結果報告書

発行日 2024年1月19日
発行番号 1022700-1 1/5

宇部市 御中

件名

旧岬ふれあいセンター等有害物質分析調査業務委託

採取場所

旧岬ふれあいセンター(既存部分)(山口県宇部市明神町一丁目3番7号)

ご依頼のありました試料中の石綿(アスベスト)分析結果を以下の通り報告申し上げます。

＜分析方法＞ JIS A 1481-1(2016)
建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

＜分析実施日＞ 2023年12月11日 ～ 2024年1月18日

＜分 析 者＞

試料名			アスベスト種類	推定アスベスト含有率(%)	コメント	判定
1	内部 天井 塗装+石膏ボード①(900×1800)	層1	無検出	0	上塗材 薄橙色 層割合:2%	不含
		層2	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層3	無検出	0	本体 白色 層割合:88%	
		層4	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	

備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、ウィンチャイト、リヒタイトとします。

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。
(平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。

採取年月日:2023年12月7日

採取者氏名

採取者氏名

試料名			アスベスト種類	推定アスベスト含有率(%)	コメント	判定
6	内部 壁 クロス+石膏ボード	層1	無検出	0	クロス 白色 層割合:5%	不含
		層2	無検出	0	接着剤 薄緑色 層割合:2%	
		層3	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層4	無検出	0	本体 白色 層割合:83%	
		層5	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
7	内部 壁 プラスター塗	層1	無検出	0	主材 白色 層割合:60%	不含
		層2	無検出	0	モルタル材 薄灰色 層割合:40%	
8	内部 壁 塗装+モルタル	層1	無検出	0	上塗材+下塗材 薄黄+白色 層割合:100%	不含
9	内部 壁 京壁	層1	無検出	0	主材 薄茶色 層割合:10%	不含
		層2	無検出	0	主材 薄茶色 層割合:60%	
		層3	無検出	0	モルタル材 薄灰色 層割合:30%	
備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、ウィンチャイト、リヒテライトとします。 備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行) 備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。 備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。						
採取年月日:2023年12月7日						
採取者氏名						

採取者氏名

試料名			アスベスト種類	推定アスベスト含有率(%)	コメント	判定
13	内部 床 モザイクタイル+モルタル下地	層1	無検出	0	本体 白色 層割合:50%	不含
		層2	無検出	0	目地材 黒色 層割合:20%	
		層3	無検出	0	モルタル材 薄灰色 層割合:30%	
14	外部 外壁 吹付タイル	層1	無検出	0	上塗材 薄灰色 層割合:2%	含有
		層2	無検出	0	主材 白色 層割合:58%	
		層3	クリソタイル	0.1～5	下地調整材 灰色 層割合:20%	
		層4	無検出	0	下塗材 薄茶+茶色 層割合:20%	
15	外部 外壁 リシン吹付	層1	無検出	0	主材 薄茶色 層割合:95%	不含
		層2	無検出	0	下塗材 白色 層割合:5%	
16	外部 窓枠 シーリング材	層1	無検出	0	本体 灰色 層割合:100%	不含
	以下余白					

備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、ウインチャイト、リヒタイトとします。

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。
(平成18年9月1日施行)


備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。

採取年月日:2023年12月7日

採取者氏名

旧岬ふれあいセンター1階(既存) アスベスト疑義建材使用箇所

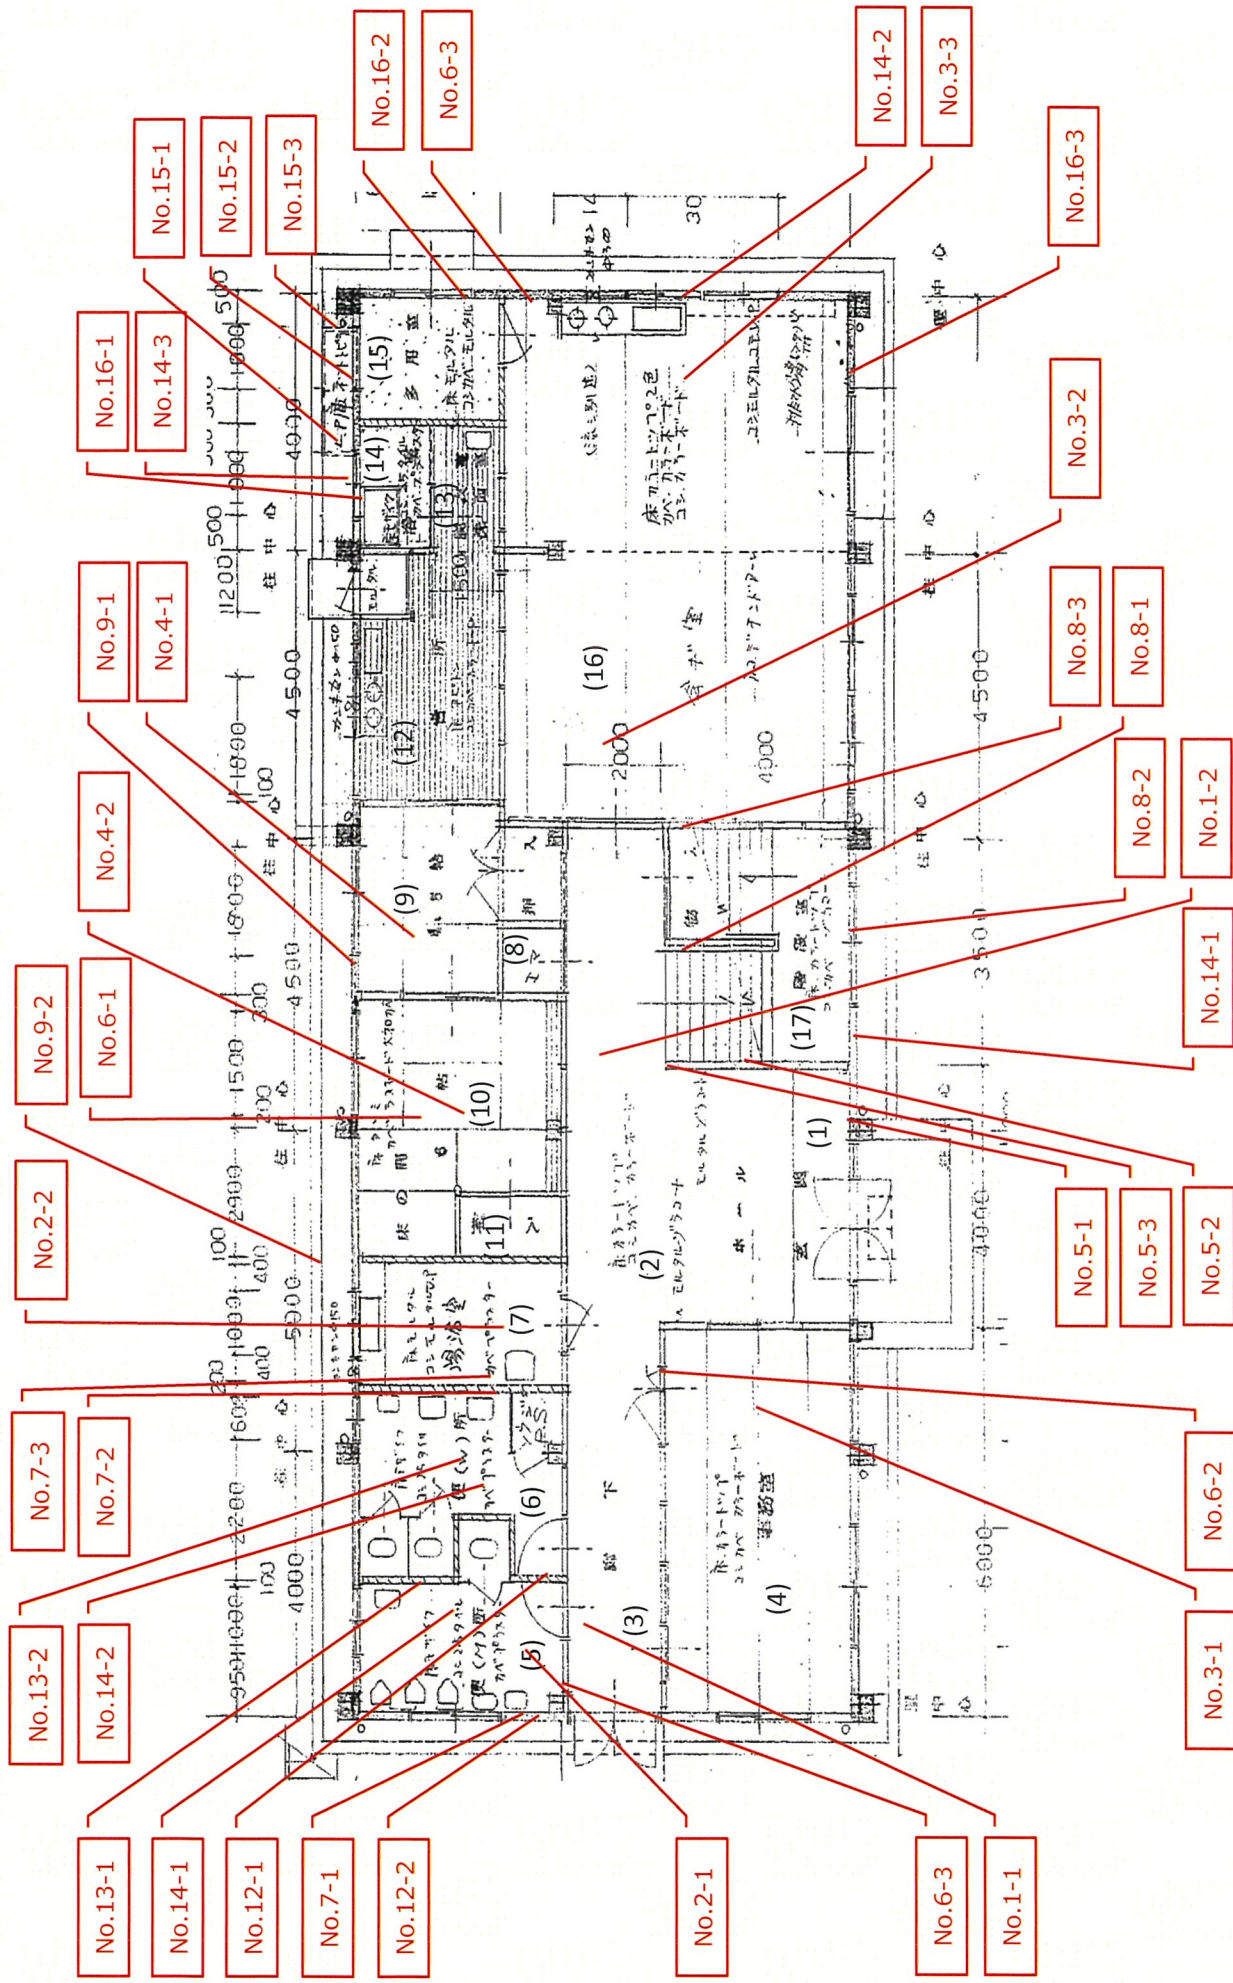

旧岬ふれあいセンター2階(既存) アスベスト疑義建材使用箇所

